



Инв. № подл. и дата  
№ доп. инв. № дубликат. и дата

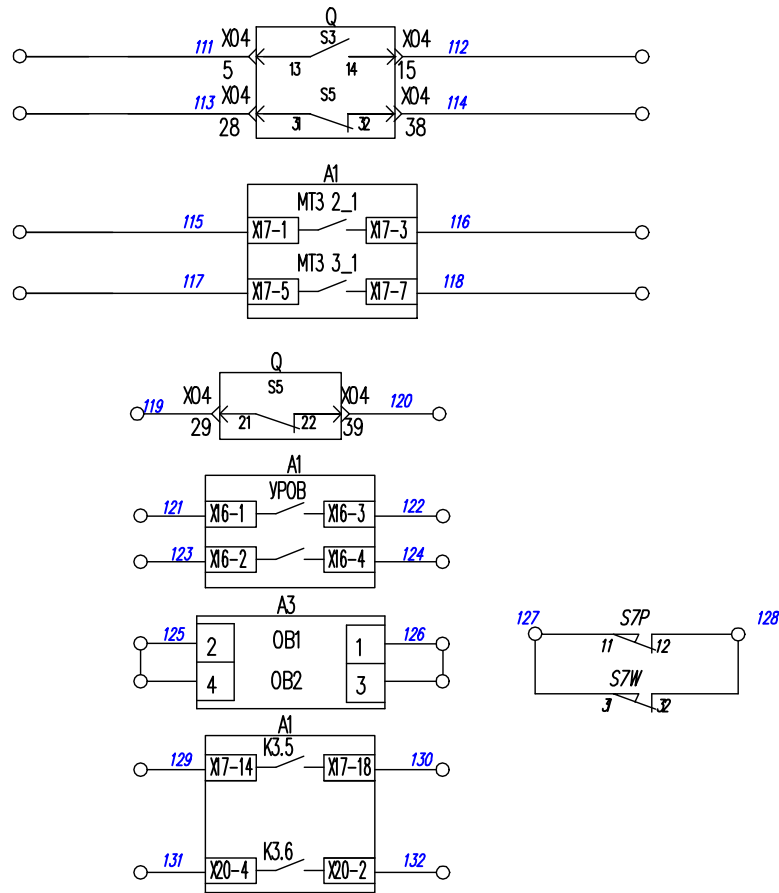

включен	Сигн. положения выключателя
отключен	
Срабатывание МТЗ	Резерв
Срабатывание ТО	
привод РПН трансформатора Т1(Т2)	
в схемы защит трансформатора и реактора	

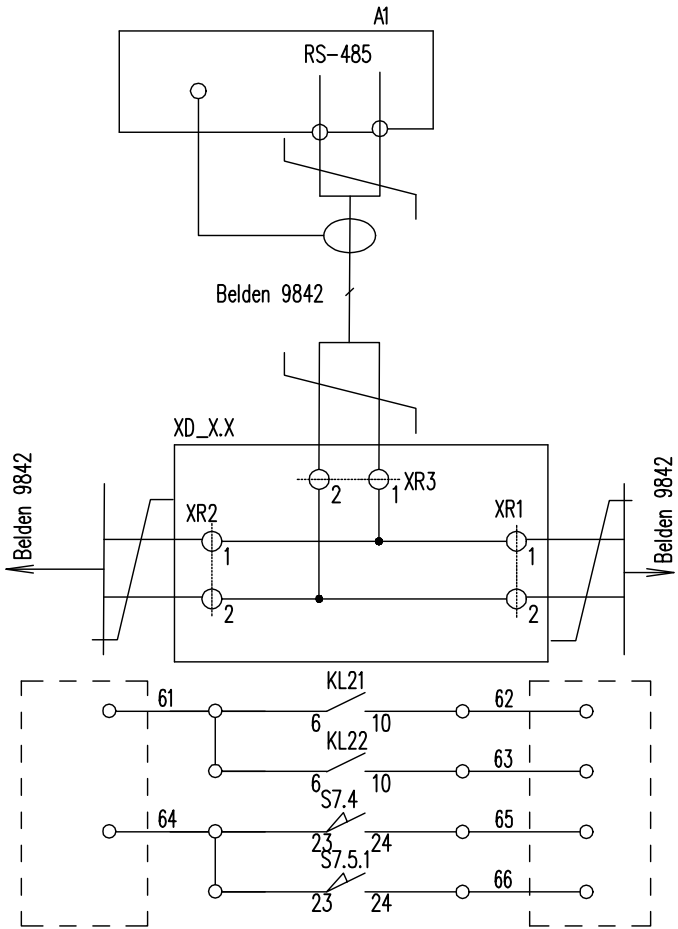

Интерфейс RS-485 устройства TOP 200-B 28 3632	
Разветвитель интерфейса RS-485	
Сигнализация положения выключателя	Резерв
Сигнализация положения заземлителя	