



Инв. № подл. и дата

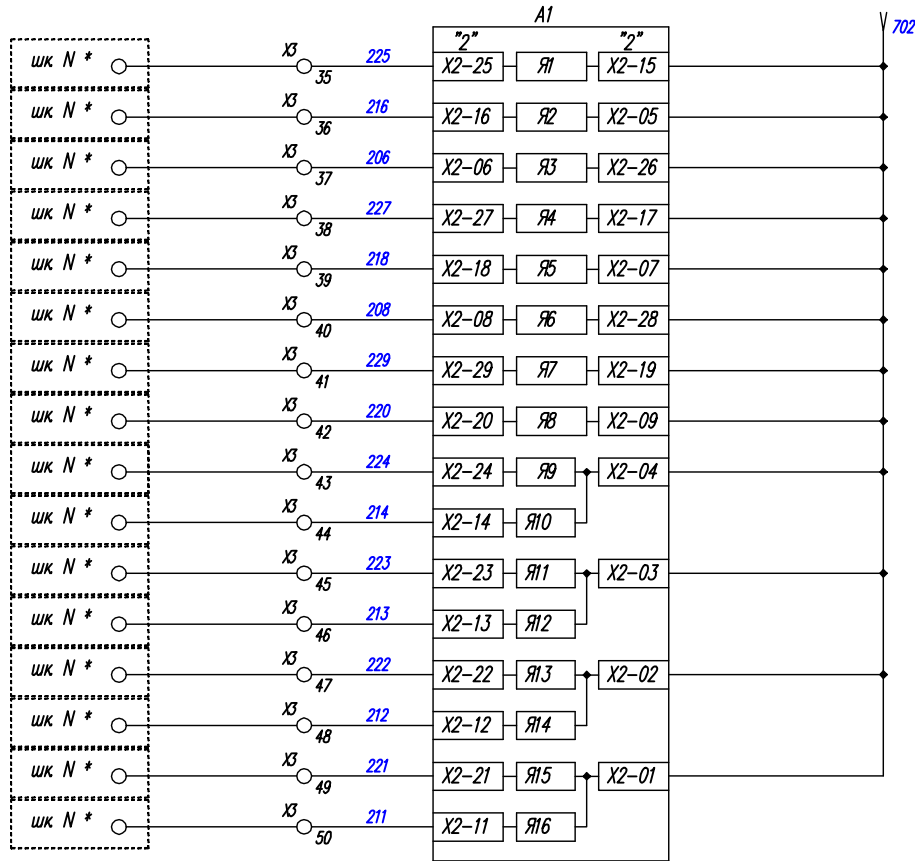

Неисправность в шкафу N*	Цепи центральной сигнализации
	Цепи сигнализации
В цепи ТМ (Резерв)	

N п/п	Обозначение	Наименование и тип	Кол-во	Примечание
	Q1	Секционный разъединитель	1	
	Y0	Электромагнит блокировочный ЭУ-4110-230	1	
	A1	Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-10	1	
	SF1 – SF4	Выключатель авт. S202 6А хар.В + 1 доп. контакт S 2C-H01	4	ABB
	SF5 – SF7	Выключатель авт. S202 2А хар.В + 1 доп. контакт S 2C-H01	3	ABB
	A3	Устройство дуговой защиты ДУГА-0	1	
	S1 – S7, S9–S11	Переключатель ONA02M	10	ABB
	S8	Переключатель ONA06M	1	ABB
	H22	Указатель положения NEF 30 WPM, =220В	1	мнемосхема
	1Rk – 4Rk	Резистор 15Вт, 4.3 кОм	4	
	HL1	Лампа сигнальная Q1-515W (белая) =220В	1	ABB, Compact
	HL2	Лампа сигнальная Q1-515Y (желтая) =220В	1	
	S7P, S7W, S7S	Выключатель концевой KMB2L03P	3	Lovato
	S7.2S7.2.1	Выключатель концевой KMB2L21	2	
	S7.3S7.3.1	Выключатель концевой KMB2L21	2	
	RK1, RK2, RK3	Обогреватель 100W	3	обогрев
	EL1, EL2, EL3	Лампа освещения 220 В, E14	3	освещение
	SC1	Переключатель, ZB5 AD2 + ZB5 AZ101	1	
	X0	Клемма AVK 4 С	60	
	X2	Клемма AVK 4	50	
	X3	Клемма AVK 4	85	